РОССИЯ ООО «ФРОСТО»



ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КУХОННЫЕ: ЭП-4ЖШ-Э, ЭП-6ЖШ-Э (ЭМАЛИРОВАННЫЙ ШКАФ)

Руководство по эксплуатации



ВВЕДЕНИЕ

Внимание!

Настоящее Руководство должно быть обязательно прочитано перед пуском плиты электрической кухонной в работу пользователем, ремонтниками и другими лицами, которые отвечают за транспортирование, ее установку, пуск в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии.

Руководство должно находиться в доступном для пользователя месте и хранится весь срок службы изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Плита электрическая четырех-, шестиконфорочная с эмалированным жарочным шкафом (ЭП-4ЖШ-Э, ЭП-6ЖШ-Э) (далее по тексту – плита или изделие) предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, а также для варки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, выпечки мелкоштучных мучных изделий и запекания творожных блюд на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.

Плита изготовлена в климатическом исполнении УХЛ 4 ГОСТ 15150.

Декларация соответствия EAЭС № RU Д-RU.PA01.B.62299/21. Срок действия с 22.03.2021 по 21.03.2026.

Декларация соответствия EAЭС № RU Д-RU.PA01.B.96230/21. Срок действия с 05.04.2021 по 04.04.2026.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015. Регистрационный номер №11110271 QM15 действителен до 19.07.2027.

Руководство по эксплуатации содержит паспортные данные.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики плит приведены в таблице 1.

| | Таолиц | | | | |
|----|--|------------------------------------|-----------|--|--|
| | Наименование параметра | | ЭП- 6ЖШ-Э | | |
| 1. | 1. Номинальная потребляемая мощность, кВт | | 22,8 | | |
| 2. | Номинальное напряжение, В | 40 | 00 | | |
| 3. | Род тока | Трехфазный с нейтралью, переменный | | | |
| 4. | Частота тока, Гц 50 | | 0 | | |
| 5. | Количество конфорок, шт. | 4 6 | | | |
| 6. | Размеры конфорки, мм. | 295x417 | | | |
| 7. | Потребляемая мощность конфорки, кВт | 3,0 | | | |
| 8. | Площадь жарочной поверхности в квадратных метрах, не более | 0,48 | 0,72 | | |
| 9. | Температура рабочей поверхности конфорок, °C, не более | 480 | | | |

| | 3 | | | |
|-----|---|--|-----|--|
| 10. | Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин, не более | 3 | 0 | |
| 11. | Расход электроэнергии для поддержания температуры шкафа (240±4)°С в стационарном режиме при работе вхолостую, кВт/ч, не более | 2,5 | | |
| 12. | Номинальная потребляемая мощность ТЭН-ов жарочного шкафа, кВт | 4,8 | | |
| 13. | Номинальная потребляемая мощность верхнего блока ТЭН-в, кВт | 2 | ,4 | |
| 14. | Номинальная потребляемая мощность нижнего блока ТЭН-в, кВт | 2 | ,4 | |
| 15. | Время разогрева жарочного шкафа до рабочей температуры 240°С, мин, не более | 3 | 30 | |
| 16. | Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа, °C | (от 20 до 270)±9 | | |
| 17. | Количество терморегуляторов, шт. | 1 | | |
| 18. | Количество термовыключателей, шт. | • | 1 | |
| 19. | Соотношение мощности конфорок | 1; 1/2; 1/4 | | |
| 20. | Количество пакетных переключателей, шт. | 6 | 8 | |
| 21. | Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более | 7 | 0 | |
| 22. | Локальная и общая вибрация, дБ, не более | 8 | 0 | |
| 23. | Габаритные размеры, мм. не более ширина (с боковыми стол.) глубина (с ручками); высота | 840 (1050) 1265 (1480) 850 (900) 850 (900) 860 860 | | |
| 24. | Внутренние размеры жарочного шкафа, мм. не более ширина глубина высота | 538 535 290 | | |
| 25. | Масса, кг. не более | 155 | 215 | |

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки плит указан в таблице 2.

| Наименование | ЭП-4ЖШ-Э ЭП-6ЖШ-Э |
|---|----------------------|
| Плита электрическая, шт. | 1 |
| Руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| Противень эмалированный (470х530 мм), шт. | 3 |
| Столешницы боковые, шт. | 2 |
| Упаковка, шт. | 1 |
| Пакет из полиэтиленовой пленки, шт. | 1 |

4. УСТРОЙСТВО

Плита состоит из нижнего модуля с эмалированным жарочным шкафом и панели управления, а также каркаса с закрепленными на нем облицовками, панели управления конфорками, конфорками и столешницами.

Конфорки установлены на регулируемые шпильки, с помощью которых конфорки устанавливаются в одной плоскости между собой.

Выдвижной поддон служит для сбора жидкости, пролитой на рабочую поверхность конфорки. Ступенчатое регулирование мощности конфорки осуществляется установкой ручки переключателя в положение «1», «2», «3», что определяет соответственно степень нагрева: слабый, средний, сильный. Сигнальные лампы показывают наличие напряжения на конфорках.

В нижней части плиты установлен жарочный шкаф с панелью управления. Жарочный шкаф состоит из эмалированного металлического каркаса с дверкой, двух блоков ТЭНов, расположенных сверху и снизу внутри шкафа, и съемных решеток с направляющими. Нижний блок ТЭН-ов закрыт металлическим листом (подом). Для уменьшения потерь тепла корпус шкафа обернут теплоизоляцией и алюминиевой фольгой. Для обслуживания и ремонта жарочного шкафа и электропроводки предусмотрена задняя съемная облицовка. Решетки с направляющими, закрепленными на боковых стенках, предназначены для установки противней на желаемом уровне.

С правой стороны на панели управления жарочного шкафа расположены два переключателя, терморегулятор, сигнальные лампы. Переключатели служат для раздельного включения каждого (верхнего и нижнего) блока ТЭН-в и для нагревания. Регулирование регулирования интенсивности ИХ производится установкой ручек переключателей в положения 1, 2 и 3, что соответствует слабому, среднему и сильному нагреву. Отключение ТЭН-в производится установкой ручки переключателя в положение «0». Рабочий терморегулятор СЛУЖИТ ДЛЯ автоматического поддержания заданной температуры в жарочном шкафе.

Аварийный термовыключатель служит для отключения ТЭН-ов при достижении в жарочном шкафу температуры 320°С. Для восстановления работы шкафа необходимо выявить и устранить причину срабатывания аварийного термовыключателя. Доступ к кнопке аварийного термовыключателя обеспечен без съема панели управления. Для этого необходимо открутить пластмассовый колпачок на панели управления (смотри рис. 1) и произвести нажим на кнопку термовыключателя.

Сигнальные лампы показывают наличие напряжения на ТЭН-х и при достижении заданной температуры гаснут, сигнализируя о готовности жарочного шкафа к работе.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током плита относится к 1 классу по ГОСТ МЭК 60335-1.

К обслуживанию плиты допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации и ознакомленные с настоящим Руководством.

ВНИМАНИЕ! Плита не предназначена для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также лицами, при отсутствии у них опыта

знаний, или если ОНИ не находятся под контролем проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за должны безопасность. Дети находиться под присмотром ДЛЯ недопущения игры с плитой.

При работе с плитой соблюдайте следующие правила безопасности:

- перед использованием уберите всю упаковку и защитную пленку с плиты;
- во избежание ожогов будьте осторожны при перемещении наплитной посуды, не допускайте проливания на горячую поверхность плиты жира и других жидкостей, помните температура конфорки 480 °C;
- при обнаружении неисправностей отключите плиту от сети, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке;
- перед санитарной обработкой переключатели плиты установите в положение «О» и отключите плиту от сети, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке;
 - включайте плиту в сеть только после устранения неисправностей;

Запрещается:

- подключать плиту к сети при поврежденном шнуре питания;
- работать без заземления плиты;
- оставлять работающую плиту без надзора;
- держать включенными на полной мощности незагруженные конфорки и жарочный шкаф (на режимах «2», «3» ручек переключателей;
 - устанавливать пустую посуду на плиту;
- устанавливать плиту рядом с оборудованием, использующим воду (электроварки, мармиты, пищеварочные котлы и т.п.);
 - искусственно охлаждать конфорки водой либо другими жидкостями;
 - эксплуатировать плиту без поддона.
 - разогревать пищу в консервных банках или иной металлической упаковке;
 - устранять неисправность во время работы плиты;
 - закрывать вентиляционные отверстия и воздуховоды;
 - использовать плиту не по назначению или для обогрева помещения

Внимание! Не загораживайте проход к автоматическому выключателю в стационарной проводке.

Общие требования безопасности

- в производственных помещениях рабочие места, где при выполнении работы происходит образование и выделение газа и пара, должны быть оборудованы механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.1313.
- при эксплуатации плиты необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.004 по пожарной безопасности;
 - расстояние от стены до воздуховода должно быть не менее 100 мм;
- не допускается установка плиты ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов;
- при использовании печи в технологической линии подключайте её в цепь выравнивания потенциала через эквипотенциальный зажим;

- при установке плиты в непосредственной близости от стены, перегородок, кухонной мебели, декоративной отделки и т. п., рекомендуется, чтобы они были изготовлены из негорючих материалов или покрыты соответствующим негорючим теплоизолирующим материалом. Необходимо при этом обратить особое внимание на соблюдение мер противопожарной безопасности.
- при монтаже плиты должна быть установлена коммутационная защитная аппаратура, гарантирующая от пожарных факторов: короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, самопроизвольного включения;
- присоединение плиты к сети должно осуществляться с учетом допускаемой нагрузки на электросеть;
- не допускается использование плиты в пожароопасных и взрывоопасных зонах;

Внимание! Для очистки плиты не допускается применять водяную струю.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

После хранения плиты в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть плиту необходимо выдержать в условиях комнатной температуры не менее 6 ч.

Распаковка, установка и испытание плиты должны производиться специалистами по монтажу и ремонту оборудования для предприятий общественного питания. Монтажные предприятия ответственны за правильное инструктирование, а также установку в соответствии с предписаниями по безопасности.

Установку плиты проводите в следующем порядке:

- перед установкой плиты на предусмотренное место снять защитную пленку со всех поверхностей. Плиту разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом. Учитывая вид плиты, ее можно размещать отдельно или вместе с другим кухонным оборудованием;
- ближе установка допускается плиты OT легковоспламеняющихся материалов; при установке шкафа ближе 1 кухонной мебели, перегородок или стен рекомендуется, чтобы они были негорючих изготовлены материалов или покрыты негорючим ИЗ теплоизоляционным материалом. Особое внимание при такой установке уделить соблюдению мер противопожарной безопасности
- установить плиту на соответствующее место; выровнять плиту с помощью регулируемых ножек так, чтобы рабочие поверхности приняли горизонтальное положение; высота должна быть удобной для пользователя.
- подключение плиты к электросети должно быть выполнено согласно действующим нормативам. Электроподключение производится только уполномоченной специализированной службой с учетом маркировок на табличке с надписями;

Внимание! Перед подсоединением шнура питания плиты к электрической сети дифференциальный автоматический выключатель в стационарной проводке должен быть выключен!

- провести ревизию соединительных устройств электрических цепей плиты (винтовых и без винтовых зажимов), при выявлении ослабления подтянуть (подогнуть) до нормального контактного давления;
- плиты **ЭП-4ЖШ-Э**, **ЭП-6ЖШ-Э** подключить к электрической сети 3/N/PE 400B 50Гц (трехфазная пятипроводная сеть с тремя фазовыми проводниками, нулевым рабочим и защитным проводниками).

Подключение шнура к плите должна производить только уполномоченная изготовителем организация в следующей последовательности:

- 1) используя крестовую отвертку, открутить винты поз. 1 (см. Рис. 2)
- 2) снять крышку поз 2;
- 3) подвести шнур электропитания на клеммный блок поз. 3 через кабельный ввод поз. 4:
- 4) подключить провода шнура к клеммному блоку в соответствии со схемой электрической принципиальной (см. Рис. 3, 4);
- электрическое напряжение к плите подвести от распределительного щита с помощью шнура питания (см. табл. 3 в комплектацию плит не входит) через дифференциальный автоматический выключатель (в комплектацию плит не входит):
- с током отключения 32A и реагирующий на ток утечки 30 мA для плиты **ЭП-4ЖШ-Э**;
- с током отключения 63A и реагирующий на ток утечки 30 мA для плиты **ЭП-6ЖШ-Э**;

Дифференциальный автоматический выключатель в стационарной проводке должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания в стационарной проводке и иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.

Если доступ к распределительному щиту ограничен, то рекомендуется установить дифференциальный автоматический выключатель рядом с плитой.

Питающие шнуры должны быть выполнены в виде маслостойкого шнура, защищенного гибким кабелями не легче обычных шнуров с оболочкой из полихлорпропилена или другой равноценной синтетической оболочкой (код обозначения 60245 IEC57) (Например, шнуры питания типа ПРМ, КГН и т.п.)

Номинальное поперечное сечение проводов, из которых изготовлены питающие шнуры, должно быть не меньше значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| Изделие | Обозначение шнура (марка, число и | Номинальное сечение провода, | |
|----------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| изделис | номинальное сечение жил) | MM^2 | |
| ЭП-4ЖШ-Э | ПРМ 5х4,0 | 4 | |
| ЭП-6ЖШ-Э | ПРМ 5х6,0 | 6 | |

■ надёжно заземлить плиту, подсоединив заземляющий проводник шнура питания к заземляющему зажиму контура заземления цеха. Плиту рекомендуется подключать к системе заземления, соответствующей типу TN-S или TN-C-S по ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК364).

Внимание! Без заземления пользоваться плитой ЗАПРЕЩЕНО!

- монтаж и подключение произвести так, чтобы был невозможен доступ к токопроводящим частям без применения инструментов;
- провести ревизию соединительных устройств электрических цепей плиты (винтовых и без винтовых зажимов), при выявлении ослабления подтянуть (подогнуть) до нормального контактного давления.

при установке плиты в технологическую линию, для выравнивания электрического потенциала, предусмотрен зажим, обозначенный знаком

«♥» – эквипотенциальность. Эквипотенциальный провод должен быть сечением не менее 10 мм².

После монтажа, перед пуском в эксплуатацию, необходимо просушить конфорки и ТЭН-ы шкафа в течении 1,5-2 часов, для чего конфорки включить на низшую степень нагрева, установив ручку переключателя жарочного шкафа в положение «1», а терморегулятор жарочного шкафа на температуру 100°С. После просушки проверить ток утечки. Ток утечки должен быть не более 1 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности. Проверить цепи заземления.

Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ КОНФОРКИ

- регулировку мощности конфорок осуществлять вращением ручек переключателей. Включение конфорок на высшую ступень положение «6» следует производить только для разогрева конфорок до рабочей температуры или при приготовлении блюд, требующих высокой температуры;
- по окончании работы в высокотемпературном режиме установить ручки переключателя в положение «1»;

по окончании работы установить ручки переключателя в положение «0»;

7.2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ЖАРОЧНОГО ШКАФА

Перед приготовлением пищи жарочный шкаф необходимо прогреть. Для этого ручку терморегулятора установить на температуру 150 - 180 °C, а ручки переключателей - на вторую ступень переключения. По достижении установленной температуры терморегулятор отключает нагреватели, о чем свидетельствует первое отключение сигнальной лампы. Далее допускается увеличение температуры.

После окончания приготовления установить ручку терморегулятора в положение 0 °C, а ручки переключателя в положение «0», выключить дифференциальный автоматический выключатель в стационарной проводке.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации плиты необходимо:

- удалить консервацию мыльным раствором с противней, духовки и задней части дверцы;

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Приготовление пищи на конфорках

Включить конфорки ручками переключателей на необходимую мощность, т.е. (положение 1, 2 или 3), при этом загорается сигнальная лампа с левой

стороны переключателя. Максимальная ступень (третья) используется, главным образом, в начале варки или жаренья, когда нужно быстро вскипятить воду или разогреть сковороду. Установить на конфорку посуду и вести приготовление намеченной пищи. Первая и вторая ступени переключателя предназначены для длительной варки и подогрева пищи.

Приготовление пищи в жарочном шкафу

При приготовлении пищи необходимо уточнить рекомендуемую температуру и при последующем приготовлении терморегулятор можно установить на более высокую или низкую температуру, если качество первой было неудовлетворительным. Переход на первую и третью ступень мощности верхних или нижних ТЭН-в при выпечке зависит от цвета продукта сверху или снизу, т. е. хороший соломенный или темный цвет выпечки. Максимально допустимая нагрузка на полку не более 4 кг.

9 ТЕХНИЧЕСОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Техническое обслуживание и ремонт

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III - V разрядов, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

В процессе эксплуатации плиты необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

TO - регламентированное техническое обслуживание - комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности плиты;

TP - текущий ремонт - ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности плиты и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживание (ТО) проводится 1 раз в месяц;
- текущий ремонт (ТР) при необходимости.

ВНИМАНИЕ! При техническом обслуживании и ремонте плиты необходимо выключить автоматический выключатель в стационарной проводке и вывесить табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»

При техническом обслуживании плиты проделайте следующие работы:

- проверить внешним осмотром плиту на соответствие правилам техники безопасности;
- выявить неисправность плиты путем опроса обслуживающего персонала;
- проверить линию заземления от зажима заземления плиты до контура заземления цеха;
- проверить цепи заземления самой плиты (то есть от зажима заземления до доступных металлических частей сопротивление должно быть не более 0,1 Ом);
 - проверить целостность цепи выравнивания потенциала;
- проверить исправность электропроводки от автоматического выключателя электрощита до блока сетевых зажимов плиты;
 - проверить целостность шнура питания плиты;

- подтяните, при необходимости, крепления датчиков температуры, сигнальной арматуры, облицовок;
- подтяните и зачистите, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей плиты;

При ТР проводятся все работы, предусмотренные при ТО и ремонт или замена отдельных частей.

После окончания ТО и ТР необходимо внести запись в таблицу 6.

9.2 Замена шнура питания

При выявлении повреждения шнура питания следует его заменить. Требования к шнурам питания, маркировке и подключении см. в разделе 6.

Замену шнура должна производить только уполномоченная изготовителем организация в следующей последовательности:

- 1) обесточить плиту установить автоматический выключатель в распределительном шкафу в положение «Выкл.»;
 - 2) отсоединить шнур питания от сети;
 - 3) используя крестовую отвертку, открутить винты поз. 1 (см. Рис. 2)
 - 5) снять крышку поз 2;
- 6) ослабить винты на зажимах клеммного блока поз. 3 и снять провода шнура питания;
- 7) ослабь гайку кабельного ввода поз. 4 и извлечь поврежденный шнур питания через отверстие кабельного ввода;
- 8) проложить новый шнур питания и произвести сборку в обратной последовательности. Подсоединение шнура питания к зажимам клеммного блока производить строго в соответствии с учетом маркировки на шнуре питания, маркировки на зажимах клеммном блока плиты и в соответствии с надписями на табличке возле клеммного блока.

9.2 Замена контрпетли двери

Для замены контрпетли двери в левой боковой стенке предусмотрено технологическое окно (рис.6). При замене необходимо обрезать перемычку в нижней части технологического окна, повернуть фиксирующую пластину на 90°, отогнуть окно наверх и, выкрутив два винта крепления контрпетли, вынуть контрпетлю через проем окна. После установки контрпетли необходимо отогнуть вниз технологическое окно, повернуть фиксирующую пластину до совмещения отверстия в ней с отверстием в боковой стенке и заклепать пластину и боковую стенку вытяжной заклепкой 4х8.

10.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Все неисправности, вызывающие отказы, указаны в таблице 4. Их устранение должны выполнять только специалисты.

Таблица 4

| | | Таблица 4 |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| 1 | 2 | 3 |
| Не нагреваются | Обрыв нулевого провода. | Устранить обрыв |
| электрические конфорки, | Не исправен | провода. |
| сигнальная лампа | переключатель. Сгорание | Заменить ТЭНы |
| подачи напряжения | спиралей ТЭНов | конфорок. Заменить |
| горит. Конфорки слабо | конфорок. | переключатель. |
| нагреваются. | Плохой контакт проводов | Восстановить контакты |
| | в переключателях | проводов. |
| Не горят сигнальные | Перегорели сигнальные | Заменить перегоревшие |
| лампы нагрева | лампы. Плохой контакт в | сигнальные лампы. |
| конфорок, конфорки | проводах сигнальных | Восстановить контакт в |
| нагреваются. | ламп. | проводах. |
| Жарочный шкаф не | Отсутствует напряжение | Подать напряжение. |
| нагревается, | в сети. Ослабло | Закрепить провода на |
| переключатели и | крепление проводов на | вводных клеммных |
| терморегуляторы | вводных клеммах блока. | блоках. Заменить |
| включены, лампы не | Не исправны | неисправные детали. |
| горят. | терморегуляторы, | Включить аварийный |
| | термовыключатели. Не | термовыключатель. |
| | исправны | |
| | переключатели. | |
| | Сработал аварийный | |
| | термовыключатель. | |
| Жарочный шкаф | Не исправен один из | Заменить |
| нагревается слабо. | переключателей. Не | переключатель. |
| пагревается сласо. | исправны ТЭН-ы. | Заменить ТЭН-ы. |
| Неплотное прилегание | Износились прокладки. | Заменить прокладки. |
| дверцы жарочного | | |
| шкафа. | | |
| Самопроизвольное | Сломана петля. | Вскрыть дверцу |
| открывание дверцы | | жарочного шкафа и |
| жарочного шкафа. | | заменить петлю. |

«ВНИМАНИЕ! Все проводимые замены производить только после отключения плиты от сети питания, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке».

| 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕ Плита электрическая ЭП-4Ж | МКЕ КШ-Э, ЭП-6ЖШ-Э (нужное подчеркнуть) |
|---|---|
| • | изготовленная на ООО «ФРОСТО» , |
| | 1439034-2001 и признана годной для |
| эксплуатации. | |
| Дата выпуска | |
| подписи (оттиски личных клейм) должностнь | іх лиц предприятия, ответственных за приемку изделия. |
| 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНС Плита электрическая ЭП-4Ж | Е РВАЦИИ КШ-Э, ЭП-6ЖШ-Э (нужное подчеркнуть), |
| подвергнута на ООО «ФРОСТО» | консервации согласно требованиям ГОСТ |
| 9.014. | |
| Дата консервации Наименование и марка консерванта: | |
| Консервацию произвел | |
| Изделие после консервации при | (подпись) ИНЯЛ (подпись) |
| 13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПА Плита электрическая ЭП-4Ж | . КОВКЕ Ш-Э, ЭП-6ЖШ-Э (нужное подчеркнуть) |
| упакована на ООО «ФРОСТО» | согласно требованиям, предусмотренным |
| конструкторской документацией. | |
| Дата упаковки | М. П. (подпись) |
| Упаковку произвел | (подпись) |
| Излепие поспе упаковки приняг | 1 |

(подпись)

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации плиты - 1 год со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Срок службы плиты – 7 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей плиты, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда плита вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте и руководстве по эксплуатации.

Время нахождения плиты в ремонте в гарантийный срок не включается. В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную плиту.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю плиты для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера плиты, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего плиту.

ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:

Тел./факс: +7 (8352) 56-06-85 / +7 (8352) 56-06-26.

Время работы: с 8.00 до 16.30 по будням (время московское).

e-mail: market@abat.ru.

Горячая линия сервисной службы Abat для клиентов, технических специалистов сервисных служб дилера и авторизованных сервисных центров в случаях возникновения вопросов по работе оборудования, неисправностям или необходимости ремонта оборудования:

Тел: 8-800-222-20-64.

Время работы: с 8.00 до 18.00 по будням (время московское).

Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание оборудования торговой марки Abat осуществляется авторизованными сервисными центрами и официальными дилерами.

С актуальным списком ближайших к Вам авторизованных сервисных центров, дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте www.abat.ru в соответствующих разделах.

Если Вам необходимо сообщить о неисправности оборудования, то, пожалуйста, заполните форму заявки на нашем сайте в разделе **СООБЩИТЬ О НЕИСПРАВНОСТИ**:

Главная > Сервис и поддержка > Сообщить о неисправности оборудования.

Техническая поддержка продукции производства ООО «ФРОСТО»:

e-mail (только для технических специалистов): service@abat.ru.

Время работы: с 8.00 до 16.30 по будням (время московское).

15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-Ф3, вторая от 26.01.1996 г. № 14-Ф3, третья от 26.11.2001 г. №146-Ф3, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-Ф3), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Рекламации направлять по адресу: Чувашская Республика,

г. Чебоксары,

Базовый проезд, 8Г.

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

16. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке плиты на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части плиты по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция плиты постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации.

17. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Сведения о содержании драгоценных металлов приведены в таблице 5.

| Наиманараниа | Куда входит | Macca | Количество в изделии, шт. | |
|--------------|----------------|---------|---------------------------|----------|
| Наименование | (наименование) | 1шт, г. | ЭП-4ЖШ-Э | ЭП-6ЖШ-Э |
| Canafina | терморегулятор | 0,39 | 1 | |
| Серебро | переключатель | 0,638 | 6 | 8 |

18. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Хранение плиты должно осуществляться в транспортной таре предприятия - изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °C.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец плиты обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014

Упакованную плиту следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка плиты из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных плит по высоте в два яруса для хранения.



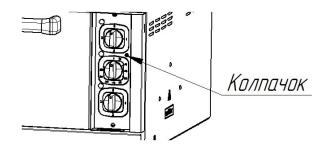


Рис.1 Доступ к кнопке аварийного термовыключателя

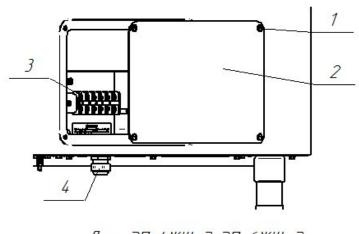


Для ЭП-4ЖШ-Э, ЭП-6ЖШ-Э

Рис. 2 Замена шнура питания.

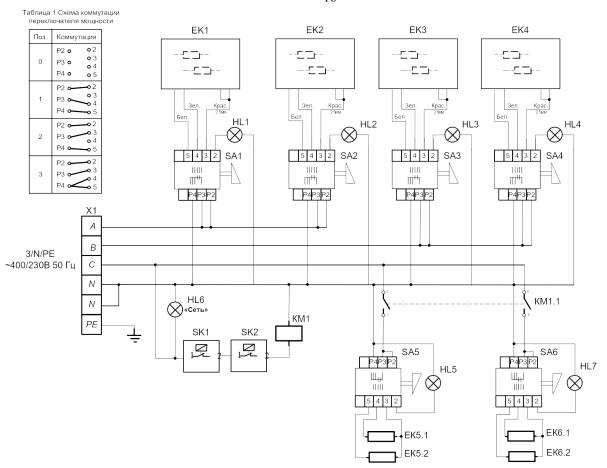

| Поз. | Наименование | Кол. | Примечание |
|----------|---|------|------------|
| Обозн. | | | |
| EK1EK4 | Конфорка КЭТ-0,12 | 4 | |
| EK5, EK6 | ТЭН B3-181/190-7,5-6,5/2,4. 4T220 | 2 | |
| HL1HL7 | Светосигнальная арматура | 7 | |
| KM1 | Контактор NC1-2510 25A 230B/AC3 1 НО 50Гц (СНІПТ) | 1 | |
| SA1SA6 | Переключатель ПМ-4 | 6 | |
| SK1 | Термостат WYF340G-ZS4 | 1 | |
| SK2 | Термостат WYG270P-001 | 1 | |
| X1 | Блок клеммный КБ63 16П-Б/Б-У3-6 ТУ 31 20.27-001-24366533-2017 | 1 | |

Рис.3 Схема электрическая принципиальная ЭП-4ЖШ-Э

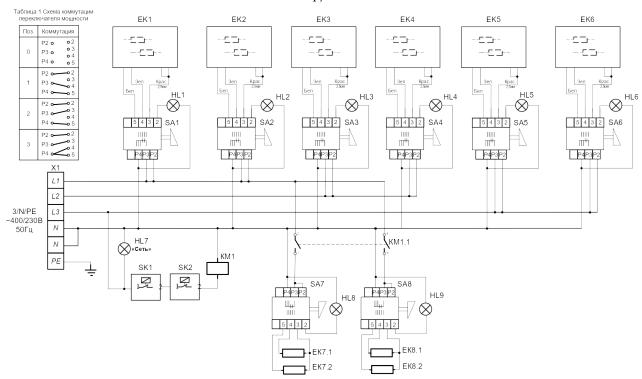

| Поз. | Наименование | Кол. | Примечание |
|----------|---|------|------------|
| Обозн. | | | • |
| EK1EK6 | Конфорка КЭТ-0,12 | 6 | |
| EK7, EK8 | TЭH B3-181/190-7,5-6,5/2,4. 4T220 | 2 | |
| HL1HL9 | Светосигнальная арматура | 9 | |
| KM1 | Контактор NC1-2510 25A 230B/AC3 1 НО 50Гц (СНІПТ) | 1 | |
| SA1SA8 | Переключатель ПМ-4 | 8 | |
| SK1 | Термостат WYF340G-ZS4 | 1 | |
| SK2 | Термостат WYG270P-001 | 1 | |
| X1 | Блок клеммный КБ63 16П-Б/Б-У3-6 ТУ 31 20.27-001-24366533-2017 | 1 | |

Рис.4 Схема электрическая принципиальная ЭП-6ЖШ-Э

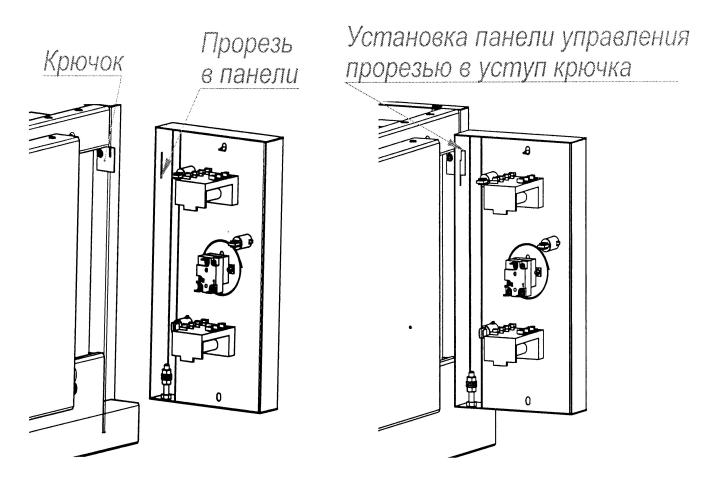


Рис.5 Схема установки панели управления при ТО

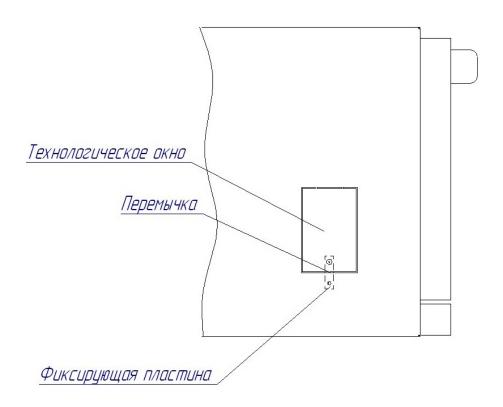


Рис. 6 Технологическое окно для замены контрпетли.

19. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

| Дата | Вид технического содержание обслуживания работ | Краткое содержание | Наименование предприятия, | Должность, фамилия и подпись | |
|------|--|---|------------------------------|------------------------------|--|
| | | выполнившего техническое обслуживание | выполнившего работу | проверившег работу | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |